

[Купить Результаты реостатных испытаний тепловоза,
дизель-поезда, автомотрисы](#)

РЕЗУЛЬТАТЫ

реостатных испытаний тепловоза,

дизель-поезда, автомотрисы

ЦентрМаг

РЕЗУЛЬТАТЫ

реостатных испытаний тепловоза, дизель-поезда, автомотрисы

тип ТПС _____ серия _____ № _____ секция _____

(Хранить в техническом паспорте и книге ф. ТУ-28 до следующих испытаний)

Вид ремонта _____

Дата испытаний _____

Начало испытаний _____ час. _____ мин.


Конец испытаний _____ час. _____ мин.

Мастер реостатных испытаний _____
(подпись)

_____ (фамилия)

Приемщик локомотивов _____
(подпись)

_____ (фамилия)

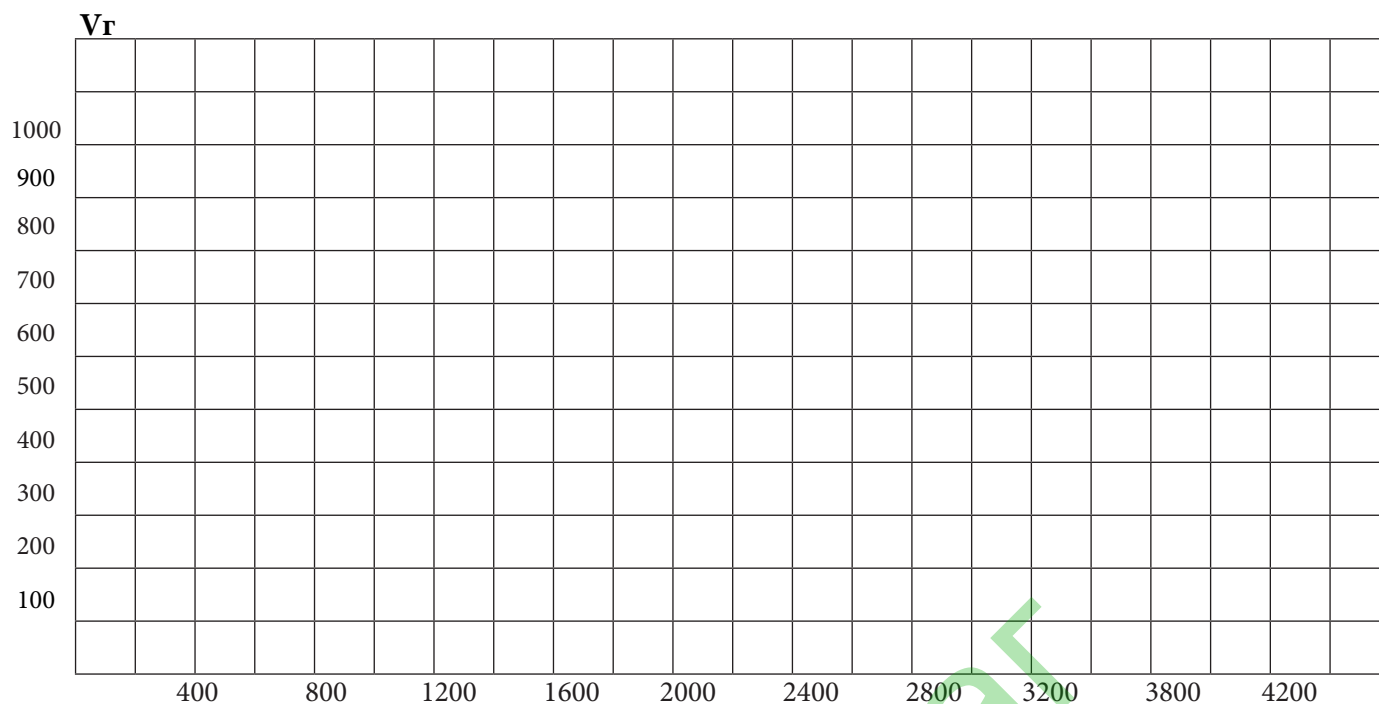

Ir

(дизеля)

[illegible]

3. Режим работы дизель-генератора на _____ позиции при отключении одной группы тяговых электродвигателей:

№ _____ группы тяговых электродвигателей.

Ток генератора _____ А напряжение генератора _____ В.

4. Срабатывание реле переходов:

Реле перехода	Включение	Выключение
РП-1		
РП-2		

5. Барометрическое давление _____ мм рт. ст.

Температура окружающего воздуха _____ °C

6. Температура обмоток возбуждения главного генератора:

Наименование обмотки	Позиция контроллера	°C	Примечание

8. Тепловые параметры дизеля при полной мощности на _____ позиции контроллера:

№№ цилиндров	1	2	3	4	5'	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Температура по цилиндрам, °C																
Давление сгорания, кгс/см																
Общее																
Левая сторона																
Правая сторона																

9. Разрежение в картере дизеля при полной мощности _____ мм вод. ст.

10. Давление продувочного воздуха при полной мощности дизеля:

левая сторона _____ мм рт. ст.

правая сторона _____ мм рт. ст.

11. Напор воздуха над коллекторами тяговых электродвигателей на _____ позиции в мм вод. ст.

Порядковый номер тягового электродвигателя	Напор воздуха	Порядковый номер тягового электродвигателя	Напор воздуха
1		7	
2		* 8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

Lehrstuhl

ЦентрМаг

ЦентрМаг

В журнале прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____ листов
«____» _____ 20____ г.
Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 957000 – бланки
Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется
Товар не подлежит обязательной сертификации
Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот